





VENTILACIÓN DE EDIFICIOS DE PPS

La salud y la seguridad de los estudiantes y del personal de PPS es nuestra máxima prioridad. En los últimos dos años, hemos tomado numerosas medidas para mejorar la calidad del aire en todos los edificios de PPS, y sabemos que nuestros sistemas son seguros y cumplen con las normas reglamentarias vigentes sobre la calidad del aire.

La ventilación de los edificios, especialmente en las aulas, es una combinación de muchos elementos:

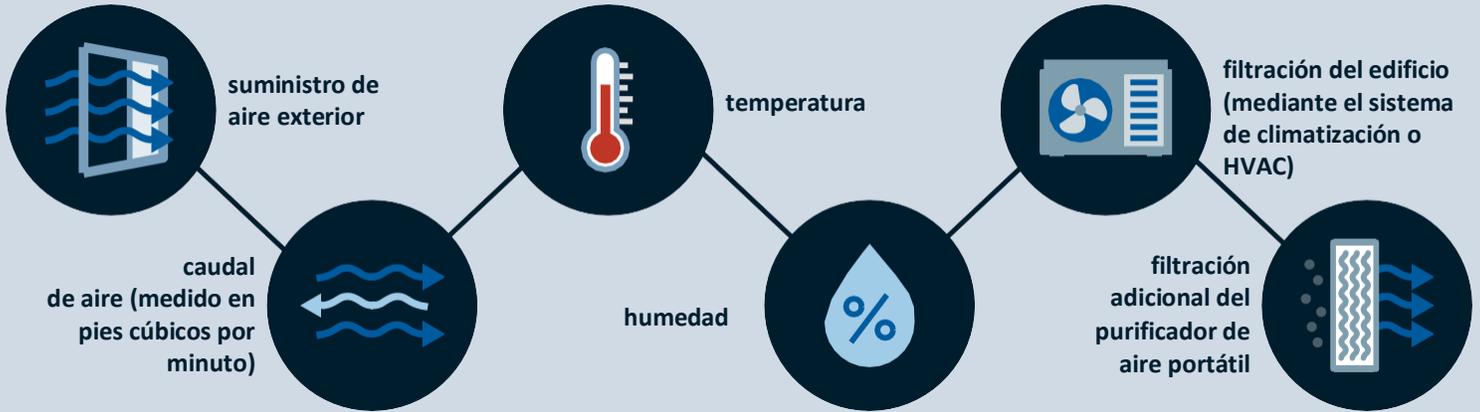

Durante COVID, PPS ha usado 5.8 millones de dólares para mejorar la ventilación:

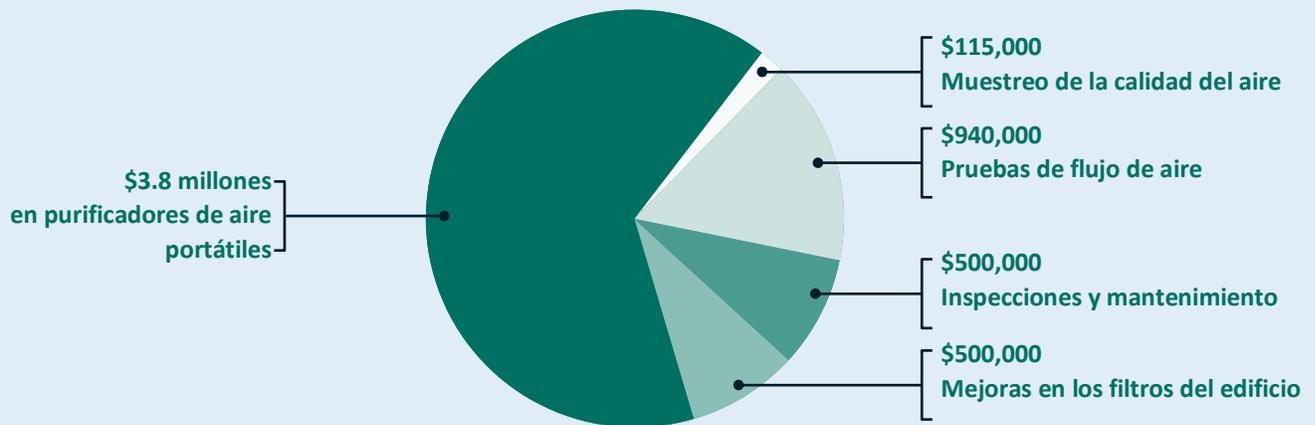

Orientación de expertos

PPS se reúne regularmente con expertos en salud pública y sigue sus recomendaciones

Los expertos incluyen a representantes del Departamento de Salud Pública del Condado de Multnomah, la Autoridad de Salud de Oregón y el Panel Asesor de Salud de PPS



75 millones de dólares

Los votantes de Portland aprobaron \$75 millones en el bono de 2020 para mejorar los sistemas de climatización (o HVAC)

en todo el distrito, y usaremos efectivamente este dinero para seguir evaluando y mejorando nuestros sistemas de ventilación.



Mejores filtros

Se mejoraron todos los filtros de aire de los edificios (se reemplazaron los filtros MERV 8 por filtros MERV 13)



Filtración adicional

Se colocaron más de 6,000 purificadores de aire portátiles en todas las aulas



Mantenimiento regular

Inspección periódica de los sistemas de ventilación, mantenimiento de los filtros de los purificadores de aire y asignación de prioridades a las reparaciones



Calidad del aire

Se comprobó la calidad del aire interior en todos los edificios

Se tomaron muestras de aire para detectar monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas, temperatura y humedad. PPS cumple todas las normas de calidad del aire.